



**Производитель: ООО «НПП
«ХИМПРОДУКТ ИНЖИНИРИНГ»**
Адрес: 140000, Московская область, г.
Люберцы, ул. Котельническая, дом № 18
Тел.: +7 (495) 789 96 36
e-mail: engineering@chemproduct.ru
www.chemproduct.ru

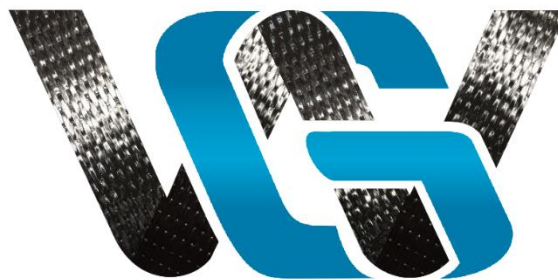

WallGraf ОСК-2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Конструктивная огнезащита WallGraf ОСК-2 (ТУ 20.30.11-017-34877944-2020) – готовый к применению однокомпонентный состав для обеспечения повышения огнестойкости стальных конструкций.

| Физико-механические характеристики материала WallGraf ОСК-2 | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Внешний вид тары: |  <p>Поставляется фасованным по 30 кг в герметичные пластиковые бочки, снабженными ручками.</p> |
| 1.1 | Внешний вид состава (в жидком виде): | Допускается разделение состава на жидкую и густую части. После перемешивания, представляет собой пастообразную массу серого цвета, оттенок не нормируется. |
| 2 | Принцип работы материала: | После нанесения и полимеризации материал образует защитное покрытие устойчивое к механическим повреждениям. При воздействии открытого пламени или высокотемпературного теплового потока на поверхности материала образуется плотный теплоизоляционный вспученный слой, предотвращающий передачу тепловой энергии к защищаемой конструкции. |
| 3 | Плотность: | не более 1,3 г/см ³ |
| 4 | Вязкость (по Брукфильду): | 65 – 70 dPa*s |
| 5 | Растекаемость: | 126 – 130 мм |

| | | |
|------|--|---|
| 6 | Дисперсность: | Не более 200 мкм |
| 7 | Массовая доля нелетучих веществ: | в пределах 65 – 75 % |
| 8 | Допустимая температура конструкции для нанесения состава: | от +5°С до +35°С |
| 9 | Допустимая влажность среды для нанесения состава: | До 80% |
| 10 | Кэфф. вспенивания: | Не менее 10 |
| 11 | Разбавитель: | Вода |
| 12 | Температура эксплуатации отвержденного покрытия: | От -50°С до +60°С |
| 13 | Срок службы отвержденного покрытия: | Не менее 10 лет |
| 13.1 | Гарантированный срок хранения состава в герметичной упаковке при температуре от +5°С до +35°С: | Не менее 6 месяцев |
| 14 | Способ нанесения: | А) Механизированный (безвоздушное распыление) Б) Ручной (малярными валиками и/или кистями) |

Расход

- Для получения покрытия толщиной 1 мм мокрого слоя требуется нанесение 1,6 кг/м² без учета технологических потерь.
- Состав должен полностью и равномерно покрывать всю поверхность защищаемого элемента, а также его соединения – закладных, болтов и т.п.
- Технологические потери при нанесении состава, ~20%

Приготовление состава



После вскрытия упаковки, огнезащитное покрытие WallGraf ОСК-2, следует тщательно перемешивать в течение не менее 2-х минут низкооборотным миксером (100 - 300 оборотов в минуту) со спиральной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу-вверх. Диаметр насадки - не менее 1/3 диаметра рабочей емкости. При перемешивании компонентов насадку миксера не поднимать над уровнем материала во избежание излишнего воздухововлечения в состав. При необходимости состав разбавить

водой до 10% (следует понимать, что это повысит подвижность состава и толщину «мокрого» слоя, но не увеличит толщину «сухого» слоя материала).

Нанесение

Категорически запрещается наносить материал в условиях избыточной влажности!

Поверхность металлических конструкций, в случае их загрязнения, должны быть очищены от пыли, грязи, ржавчины, масляных и битумных пятен, остатков старых лакокрасочных покрытий и т.п. Огнезащиту наносить на грунтованную поверхность ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) с толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм.

Состав наносится послойно. Максимальная толщина одного нанесенного слоя при использовании метода безвоздушного распыления составляет не более 0,8 мм «мокрого» слоя. Время межслойной сушки при температуре +20°C должно составлять не менее 2 часов. После нанесения образует ровную, шероховатую поверхность пригодную для нанесения дальнейших отделочных покрытий.

Количество слоев для формирования необходимой толщины защитного покрытия определяют исходя из заданного предела огнестойкости для конкретной конструкции в соответствии с проектной документацией.



В зависимости от условий окружающей среды (температура и отн. влажность воздуха) при нанесении покрытия общее время отверждения материала может составлять от 48 до 120 ч.

При обнаружении дефектов поверхности отвержденного покрытия необходимо провести локальный ремонт данного участка. Перед ремонтом определить размер дефекта. Ремонтируемую поверхность зачистить от посторонних включений и неровностей. Удалить продукты зачистки влажной салфеткой или ветошью и просушить участок поверхности.

Ремонт выполняется исходным составом путем напыления или нанесения шпателем или кистью. На подготовленный участок поверхности нанести покрытие требуемой толщины необходимым количеством слоев. Режим нанесения и сушки слоев аналогичен режиму для исходного состава.

Контроль качества

Огнезащитный материал WallGraf ОСК-2, нанесенный в соответствии с настоящей технологической инструкцией, образует ровную, шероховатую поверхность. Образованное огнезащитное покрытие из материала WallGraf ОСК-2 не должно иметь трещин, отслоений, вздутий. Огнезащитное покрытие, поврежденное при производстве работ, должно быть восстановлено в соответствии с технологией нанесения.

Контроль качества нанесенного покрытия осуществляется визуально.

Толщину каждого мокрого слоя во время работ по нанесению покрытия измеряют отдельно. Для измерения толщины неотвержденного слоя свеженанесенного состава используют инструмент «гребенка».

Толщина готового огнезащитного покрытия определяется ответственным лицом не ранее чем через 48 часов после окончания работ по нанесению и должна соответствовать толщине, заявленной в проектной документации.

Толщину готового (высушенного) слоя рекомендуется измерять приборами и методами неразрушающего контроля (толщиномерами индукционного типа, магнитными или ультразвуковыми) или микрометрами-глубиномерами. Также возможно измерение толщины покрытия методом надреза отвержденного покрытия или с использованием закладных, с последующим замером толщины штангенциркулем.

Приемка выполненных огнезащитных работ фиксируется актом приемки установленной формы.

Рекомендации по уходу и периодичности обследования огнезащитного покрытия

Срок службы покрытия полученного при нанесении Огнезащитного материала WallGraf ОСК-2 выпускаемого по ТУ 20.30.11-017-34877944-2020, при полном соблюдении режима нанесения и подготовки поверхности, в условиях группы атмосферы I, климатических условиях У2 и У3 по ГОСТ

15150 составляет 10 лет с сохранением устойчивых защитных и декоративных свойств.

В период эксплуатации систему огнезащитного покрытия следует оберегать от разрушения. Не допускается:

- механические или иные воздействия, способные разрушить поверхность огнезащитного покрытия;
- соприкосновение с движущимися или вибрирующими поверхностями машин и механизмов;
- при проведении монтажных работ, поврежденные участки огнезащитного покрытия необходимо отремонтировать. Ремонтную поверхность зачистить от посторонних включений и неровностей. Удалить продукты зачистки влажной салфеткой или ветошью и просушить участок поверхности. Ремонт выполняется исходным составом путем напыления или кистью. На подготовленный участок поверхности нанести покрытие требуемой толщины необходимым количеством слоев. Режим нанесения и сушки слоев аналогичен режиму для исходного состава.

В процессе эксплуатации объекта проводятся периодические осмотры системы огнезащитного покрытия с периодичностью не реже одного раза в год.

Во время периодических осмотров проводится оценка состояния огнезащитного покрытия, выявление и анализ причин возникновения дефектов.


При осмотре следует обращать внимание на:

- повышение влажности огнезащитного покрытия (набухание, вздутие, отслоение, изменение цвета);
- нарушение целостности огнезащитного покрытия;
- наличие ситуаций, способных разрушить систему огнезащитного покрытия (трение о конструкции с огнезащитным покрытием, протечки кровли или технологических трубопроводов/установок и т.п.).

По результатам осмотра составляется акт и дефектная ведомость, на основании которых разрабатывается план мероприятий по ремонту системы огнезащитного покрытия и устранению причин появления дефектов.

Периодические осмотры проводятся

Особые условия

 Перед применением материала, изучение данного документа – обязательно!

- ✓ Подходит для неотапливаемых помещений;
- ✓ Огнезащитный состав имеет стабильную высокую адгезию к большинству конструкционных материалов, может наноситься на

поверхности покрытые грунтовками и шпатлевками на различной основе: алкидной, фенол-алкидной, глифталиевой, пентафталиевой и др. Кроме этого, в комбинации с материалом WallGraf ОСК-2 также могут применяться грунтовки, краски и эмали типа ПФ, ЭП, ХВ, ХС, ВЛ, АС, АК, ОС и КО

✓ Поставляемый материал стабилен при соблюдении правил обращения в интервале температур от 0 до плюс 100 °С. Следует исключать чрезмерный нагрев, контакт с кислотами и щелочами. Не допускается замерзание

! При прямом воздействии ультрафиолета – требует устройства покрытия.

! В течение трех суток после окончания работ на конструкцию не допускается прямое воздействие воды и атмосферных осадков.